

FILTRY CIŚNIENIOWE SPECJALNE

A. FILTRY CIŚNIENIOWE PIONOWE O DUŻYCH POWIERZCHNIACH FILTRACJI

B. FILTRY CIŚNIENIOWE PIONOWE, DWUSEKCYJNE

C. FILTRY CIŚNIENIOWE POZIOME

A. FILTRY CIŚNIENIOWE PIONOWE O DUŻYCH POWIERZCHNIACH FILTRACJI


Filtry ciśnieniowe pionowe o dużych powierzchniach filtracji są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

- maksymalne dopuszczalne ciśnienie P_s (bar), maksymalną / minimalną temperaturę dopuszczalną T_s (°C),
- wysokość części cylindrycznej (wysokość zasypania złoża),
- rodzaj układu filtracyjnego (lateralny, płytowy),
- wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych (płaszcz, dennice),
- wielkość oraz ilość włączów rewizyjnych i zasypowych,
- sposób zabezpieczenia antykorozyjnego (zestaw farb do malowania zewnętrznego i wewnętrznego).

Zasady konstrukcyjne są identyczne jak w filtrach typu FCP (patrz karta F-1.0 oraz F-2.0).

Średnica nominalna DN [mm]	Powierzchnia filtracyjna P [m ²]
2500	4,90
2600	5,30
2700	5,70
2800	6,15
2900	6,60
3000	7,06
3200	8,00
3400	9,07

Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

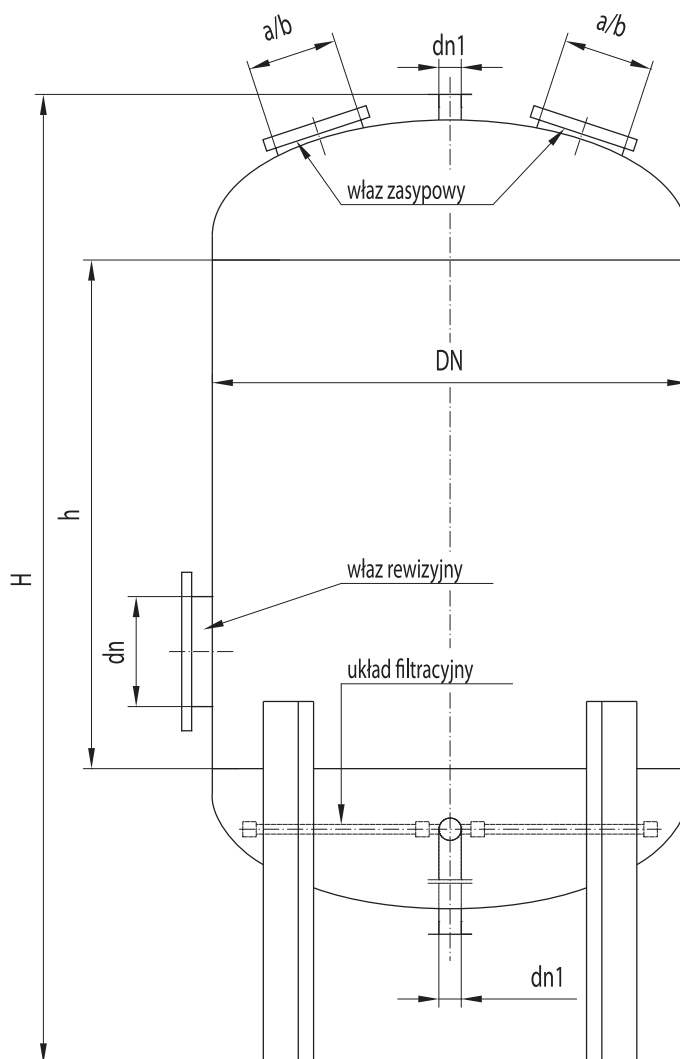

B. FILTRY CIŚNIENIOWE PIONOWE, DWUSEKCYJNE


Filtry ciśnieniowe pionowe, dwusekcyjne są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

- wysokość części cylindrycznej (wysokość zasypiania złoża dla każdej sekcji),
- rodzaj układu filtracyjnego (lateralny, płytowy),
- wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych (płaszcz, dennice),
- wielkość oraz ilość włączów rewizyjnych i zasypowych.

Zasady konstrukcyjne są identyczne jak w filtrach typu FCP (patrz karta F-1.0 oraz F-2.0).

Średnica nominalna DN [mm]	Powierzchnia filtracyjna P [m ²]
2000	6,28
2100	6,92
2200	7,60
2400	9,04
2600	10,60
2800	12,30
3000	14,12
3200	16,00
3400	18,14

Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

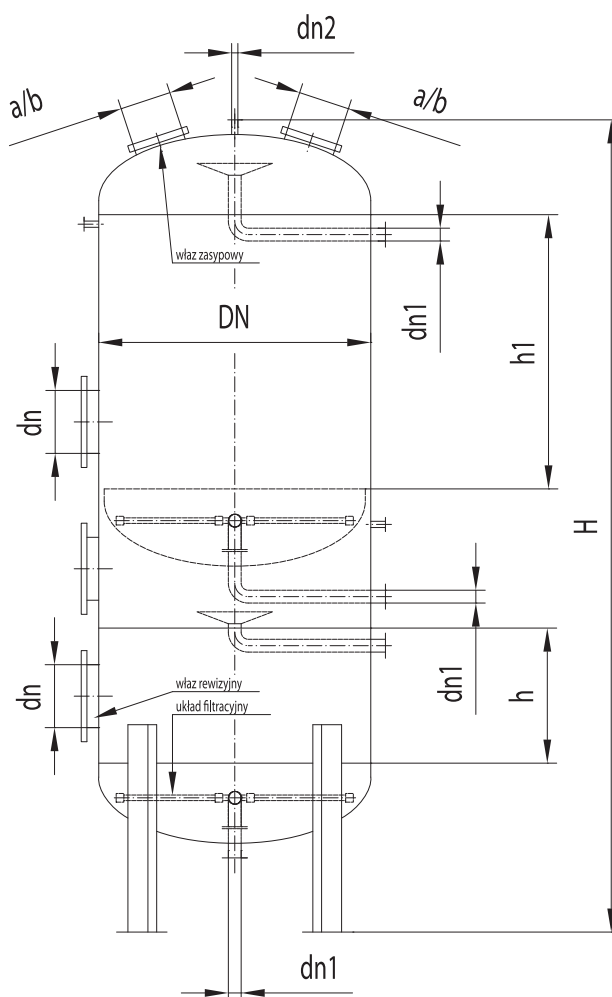


C. FILTRY CIŚNIENIOWE, POZIOME

Filtry ciśnieniowe poziome są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Typoszeręg filtrów wykonywany jest na średnicach: DN2400, 2600, 2800, 3000. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

- powierzchnię filtracyjną P w m²,
- rodzaj układu filtracyjnego (lateralny, płytowy),
- wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych (płaszcz, dennice),
- wielkość oraz ilość włączów rewizyjnych i zasypowych.

Zasady konstrukcyjne są identyczne jak w filtrach typu FCP (patrz karta F-1.0 oraz F-2.0).

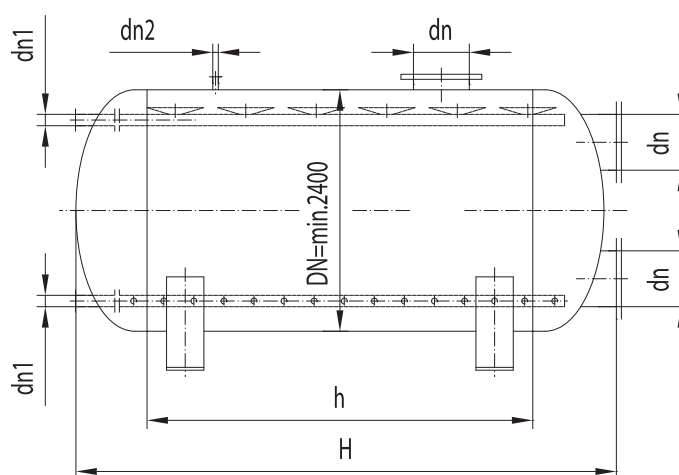

UWAGA

1. Filtry ciśnieniowe specjalne podlegają dyrektywie **97/23/WE (PED)**. Zgodnie z nią oraz jej wytycznymi zalicza się je do urządzeń produkowanych zgodnie z praktyką inżynierską. W szczególnych przypadkach filtrom nadawany jest znak **CE**.
2. Na filtry ciśnieniowe specjalne posiadamy atest **PZH** na zastosowanie do wody pitnej.